


Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. Fjernvarmedeklaration 2021

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

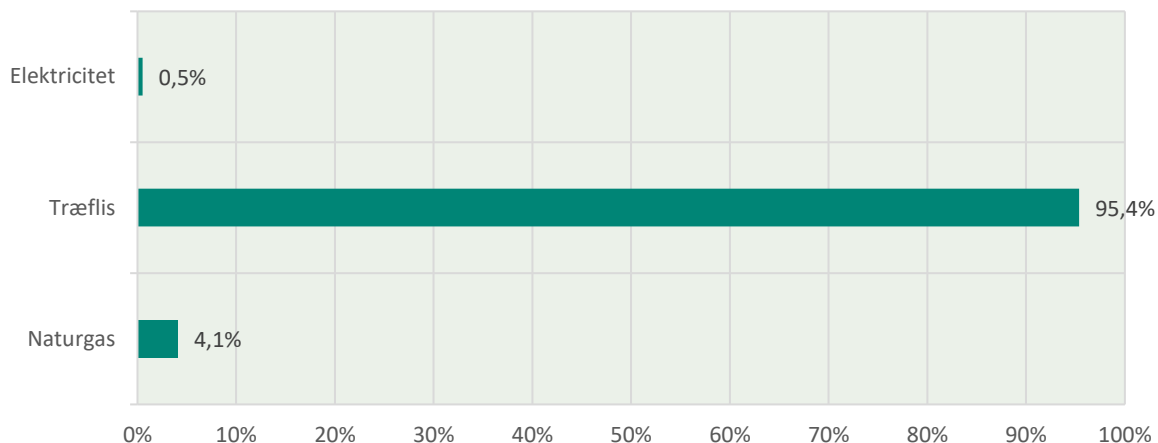

Miljødeklaration - levering til forbrug

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	2,3	kg/GJ	8,2	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	14,3	g/GJ	51,5	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	2,4	g/GJ	8,8	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	3,3	kg/GJ	12,0	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	6,7	g/GJ	24,0	mg/kWh
NOx (Kvælstofilter)	57,1	g/GJ	205,7	mg/kWh
CO (Kulilte)	146,4	g/GJ	527,2	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	5,9	g/GJ	21,3	mg/kWh
Partikler	11,5	g/GJ	41,4	mg/kWh

Vedvarende energi

Selskabets samlede andel vedvarende energi	96%
--	-----

Kontaktoplysninger

Selskab	Sindal Varmeforsyning a.m.b.a.
CVR	59426915
Adresse	Baggesvogsvej 32
Telefon	98936733
Mail	info@sindalvarmeforsyning.dk