


Sindal Varmeforsyning

Fjernvarmedeklaration 2024

Brændselsfordeling i procent

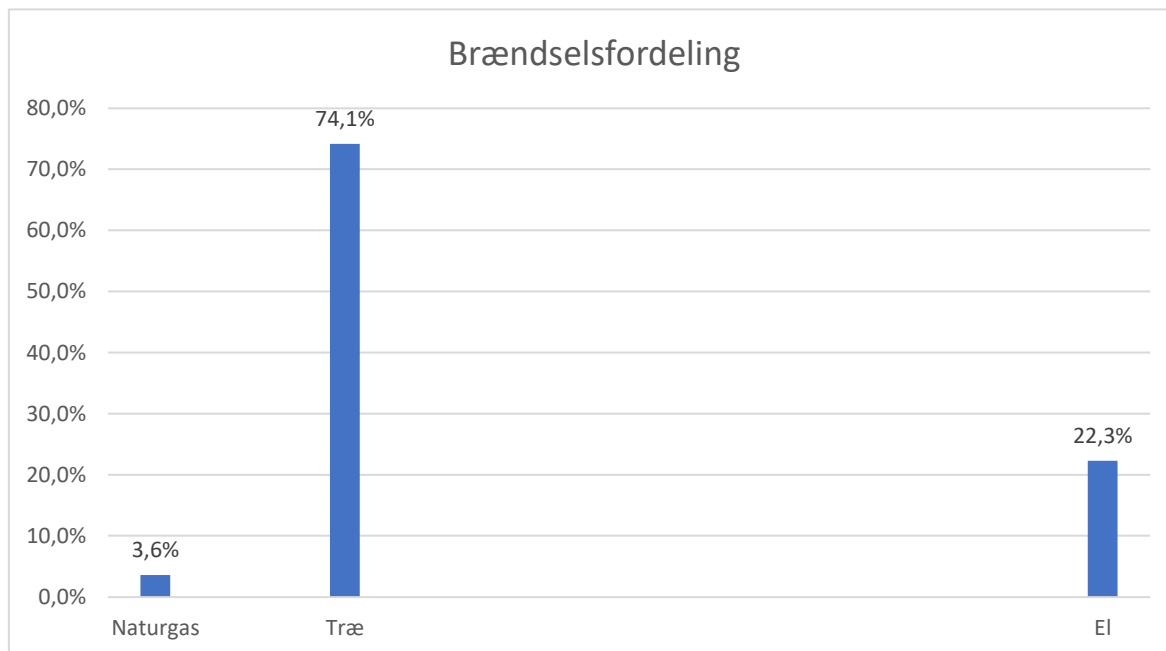

Samlet andel vedvarende energi inkl. el:

96,4%

Miljødeklaration:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
Udledning af CO ₂ (Drivhusgas)	10,6	kg/GJ	38,0	g/kWh
Udledning af CH ₄ (Drivhusgas)	5,2	g/GJ	18,9	mg/kWh
Udledning af N ₂ O (Drivhusgas)	0,5	g/GJ	1,7	mg/kWh
CO₂-ækvivalenter i alt	10,8	kg/GJ	39,0	g/kWh
Udledning af SO ₂	1,0	g/GJ	3,4	mg/kWh
Udledning af Nox	38,1	g/GJ	137,2	mg/kWh
Inddata periode: 01.01.2024-31.12.2024				

Kontaktoplysninger:

Selskab	Sindal Varmeforsyning
CVR-nr.	59426915
Adresse	Baggesvogsvej 32, 9870 Sindal
Telefon	98936733
Mail	info@sindalvarmeforsyning.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail: skanderborg@jph.dk



Varmevirkningsgradmetode 200%

Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering


Grøn

Rangeringsmodellens grænseværdier

Lavere CO2e-udledning end luft-vand varmepumpe

Lavere CO2e-udledning end et gasfyr

Højere CO2e-udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:**DK1**58 kg CO₂-eq/GJ14 kg CO₂-eq/GJ